

Informacja dotycząca montażu wodomierza do opomiarowania bezpowrotnie zużytej wody oraz rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków.

Urząd Gminy w Słupi informuje, że na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1152 z późn.zm.) Usługobiorca, który chce skorzystać z możliwości odliczania bezpowrotnie zużytej wody zobowiązany jest do zamontowania w tym celu na własny koszt dodatkowego wodomierza.

Pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków może być dokonane przez Gminę wyłącznie po udokumentowaniu faktycznej ilości bezpowrotnie zużytej wody.

Woda pobierana za pośrednictwem dodatkowego wodomierza może być przeznaczona tylko do celów, które nie skutkują powstaniem ścieków wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej.


1. Usługobiorca wykonuje na własny koszt wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, jego naprawą, wymianą i legalizacją (co 5 lat). **Wodomierz nie posiadający ważnej cechy legalizacyjnej nie będzie stanowił podstawy do rozliczeń.**
2. Usługobiorca po wykonaniu prac instalacyjnych składa w Urzędzie Gminy zlecenie przeglądu instalacji dla wody bezpowrotnie zużytej celem plombowania wodomierza dodatkowego.
3. W umówionym terminie służby techniczne Usługodawcy dokonują przeglądu instalacji oraz plombowania dodatkowego wodomierza.
4. Odczyty wskazań wodomierza dodatkowego oraz wystawianie faktur z tytułu bezpowrotnie zużytej wody będą wykonywane przez Usługodawcę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego.
5. Ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości ustala się jako równą ilości wody wykazanej przez wodomierz główny pomniejszonej o wskazanie dodatkowego wodomierza, o którym mowa w niniejszej informacji.
6. Usługobiorca winien dostosować zestaw wodomierza głównego do zapisów wynikających z Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

WYMAGANIA TECHNICZNE dla instalacji do pomiaru bezpowrotnie zużytej wody:

1. wodomierz dodatkowy przeznaczony i odpowiednio dobrany do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zamontować na instalacji wewnętrznej nieruchomości jako podlicznik wodomierza głównego,
2. wodomierz dodatkowy powinien być umieszczony w budynku bezpośrednio przed zewnętrzną ścianą, za którą znajduje się zawór czerpalny do poboru bezpowrotnie zużytej wody lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości,
3. zawór czerpalny należy umieścić w odległości maksymalnie 1 m od wodomierza dodatkowego,
4. wodomierz dodatkowy należy zamontować za zaworem odcinającym,
5. wodomierz dodatkowy należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta w miejscu czystym, suchym i łatwo dostępnym,
6. dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,


SCHEMAT ZABUDOWY WODOMIERZA :

1. GŁÓWNEGO

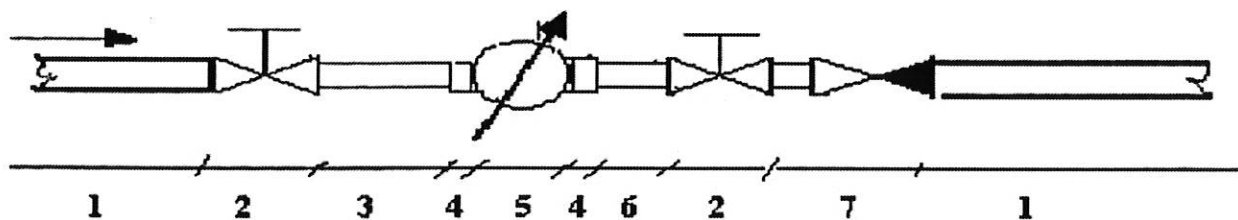

1. Rura,
2. Zawór odcinający grzybkowy,
3. Odcinek prosty min.
- 5 średnic wodomierza (min. 10cm),
4. Łącznik z nakrętką do wodomierza,
5. Wodomierz,
6. Odcinek prosty min.
- 3 średnice wodomierza (min. 6cm),
7. Zawór antyskażeniowy.

2. DODATKOWEGO

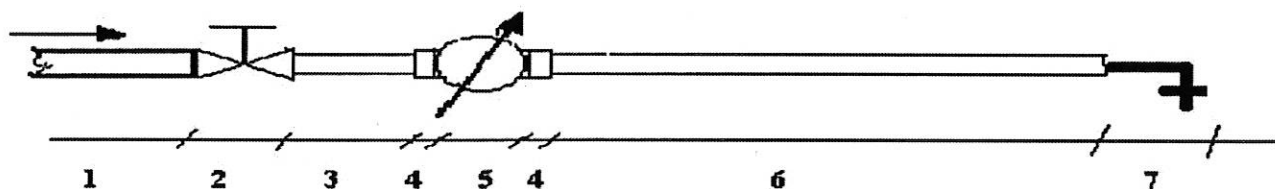

1. Rura,
2. Zawór odcinający,
3. Odcinek prosty min.
- 5 średnic wodomierza,
4. Łącznik z nakrętką do wodomierza,
5. Wodomierz,
6. Rura o długości max 1m,
7. Zawór czerpalny.